


# DETAIL "I" – ZALOŽENÍ ETICS NAD STŘECHOU DLE PKO

## MĚŘÍTKO: 1:5

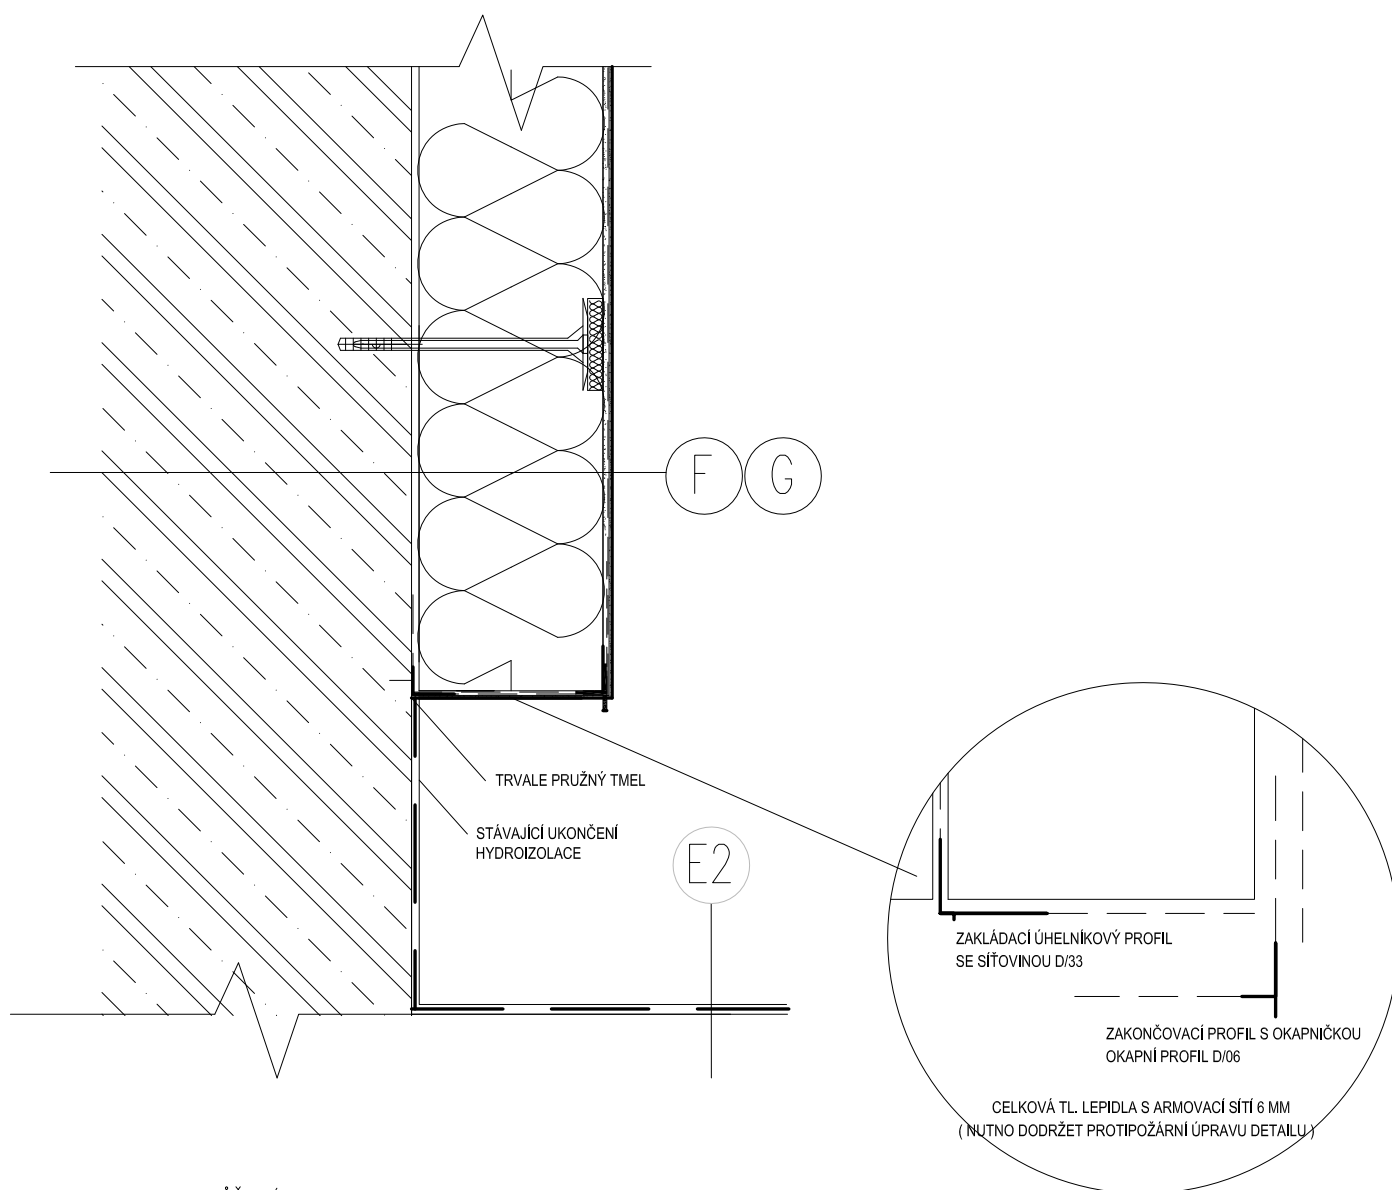

### F. PRŮČELNÍ PANEL:

- |   |        |
|---|--------|
| ▪ VNITŘNÍ MALBA   | 20 mm  |
| ▪ OMÍTKA VÁPENNÁ  | 290 mm |
| ▪ PÓROBETON   | 10 mm  |
| ▪ VNĚJŠÍ OMÍTKA   | 10 mm  |
| ▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK<br>NAPŘ. CAPATECT 186 M  | 120 mm |
| ▪ TEPELNÝ IZOLANT EPS 70 F TL.<br>NAPŘ. CAPATECT EPS 70 F   | 4 mm   |
| ▪ HMOŽDINY – EJOT STR U S IZOLAČNÍ ZÁTKOU   | 2 mm   |
| ▪ ARMOVACÍ VRSTVA NAPŘ. CAPATEC 186 M   | 1,5 mm |
| ▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA   |        |
| ▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ. CAPATEC PUTZGRUND, PROBARVENÝ  |        |
| ▪ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ – SILIKONOVÝ OMÍTKA<br>NAPŘ. CAPATEC SH REIBPUTZ 15, REZISTENTNÍ PROTI MIKROORGANISMŮM A ŘASÁM |        |

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CERTIFIKOVANÝ DLE ETAG 004 V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV. SYSTÉM NAPŘ. CAPAROL 186.  
ODSKOK IZOLACÍ V SOKLOVÉ ČÁSTI PROVÉST V SOULADU S PLATNÝM PKO VÝROBCEM.